



PLATAFORMA PORTUÁRIA INDUSTRIAL
Uma empresa certificada
NBR ISO 9001 e ISO 14001

RELATÓRIO ANALÍTICO

PERÍODO 01/08/20XX A 31/07/20YY

Em cumprimento à NR 7- PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL – PCMSO (Portaria MTP n.º 567, de 10 março de 2022).

Médica Responsável pelo PCMSO: Roberta Corrêa Machado de Souza – CRM 52-78089-8 / Medicina do Trabalho RQE 29.389

Dados de exames fornecidos pela Empresa BRMed – sistema informatizado de Saúde Ocupacional próprio (BRnet)

RELATÓRIO ANALÍTICO - PERÍODO: 01/08/2021 A 31/07/2022							
DATA DE EMISSÃO: 01/08/2022							
ESTALEIRO MAUÁ S.A.							
		Razão Social: ESTALEIRO MAUÁ S.A. CNPJ N°: 02.926.485/0001-74 CNAE: 3011-3 Atividade Principal: CONSTRUÇÃO DE EMBARCAÇÕES DE GRANDE PORTE. Grau de Risco: 03 Endereço: Rua Dr. Paulo Frumêncio n.º 28 / Lote 1a Parte – Ponta d'Areia, CEP: 24040-290 Niterói / RJ					
GHE	SETOR	NATUREZA DO EXAME	Nº EXAMES REALIZADOS	Nº RESULTADOS NORMAIS	Nº RESULTADOS ALTERADOS	PERCENTUAL DE EXAMES ALTERADOS	Nº DE EXAMES PREVISTOS PARA O ANO SEGUINTE
1	GHE I	CLÍNICO OCUPACIONAL	11	11	0	0,00%	81
		AUDIOMETRIA TONAL	5	5	0	0,00%	81
		ACUIDADE VISUAL	1	1	0	0,00%	81
		AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL	1	1	0	0,00%	81
		GLICEMIA DE JEJUM	1	1	0	0,00%	81
		ELETRCARDIOGRAMA	1	1	0	0,00%	81
2	GHE II	ELETROENCEFALOGRAMA	1	1	0	0,00%	81
		CLÍNICO OCUPACIONAL	5	5	0	0,00%	13
		AUDIOMETRIA TONAL	5	5	0	0,00%	13
		ACUIDADE VISUAL	5	5	0	0,00%	13
		AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL	5	5	0	0,00%	13
		GLICEMIA DE JEJUM	5	5	0	0,00%	13
3	GHE III	ELETRCARDIOGRAMA	5	5	0	0,00%	13
		ELETROENCEFALOGRAMA	5	5	0	0,00%	13
		CLÍNICO OCUPACIONAL	44	43	1	2,27%	39
		AUDIOMETRIA TONAL	44	44	0	0,00%	39
		ACUIDADE VISUAL	40	40	0	0,00%	39
		AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL	40	40	0	0,00%	39
		GLICEMIA DE JEJUM	40	40	0	0,00%	39
		ELETRCARDIOGRAMA	40	39	1	2,50%	39
		ELETROENCEFALOGRAMA	28	28	0	0,00%	39
		HEMOGRAMA COMPLETO	44	44	0	0,00%	39
		TGO	44	44	0	0,00%	39
		TGP	44	44	0	0,00%	39
4	GHE IV	ESPIROMETRIA	37	37	0	0,00%	39
		RAIO X DE TORAX PADRÃO OIT	34	34	0	0,00%	39
		CLÍNICO OCUPACIONAL	29	27	2	6,90%	61
		AUDIOMETRIA TONAL	29	28	1	3,45%	61
		ACUIDADE VISUAL	26	26	0	0,00%	61
		AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL	26	26	0	0,00%	61
		GLICEMIA DE JEJUM	27	25	2	7,41%	61
		ELETRCARDIOGRAMA	26	26	0	0,00%	61
		ELETROENCEFALOGRAMA	12	12	0	0,00%	61
5	GHE V	ESPIROMETRIA	19	19	0	0,00%	61
		RAIO X DE TORAX PADRÃO OIT	18	18	0	0,00%	61
		CLÍNICO OCUPACIONAL	35	33	2	5,71%	5
		AUDIOMETRIA TONAL	34	34	0	0,00%	5
		ACUIDADE VISUAL	28	28	0	0,00%	5
		AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL	28	28	0	0,00%	5
		GLICEMIA DE JEJUM	28	28	0	0,00%	5
TGO	31	30	1	3,23%	5		
TGP	31	30	1	3,23%	5		

RELATÓRIO ANALÍTICO

		HEMOGRAMA COMPLETO	32	31	1	3,13%	5
		ELETROCARDIOGRAMA	27	27	0	0,00%	5
		ELETOENCEFALOGRAMA	19	19	0	0,00%	5
6	GHE VI	CLÍNICO OCUPACIONAL	3	3	0	0,00%	12
		AUDIOMETRIA TONAL	3	3	0	0,00%	12
		ACUIDADE VISUAL	4	4	0	0,00%	12
		AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL	3	3	0	0,00%	12
		GLICEMIA DE JEJUM	3	3	0	0,00%	12
		ELETROCARDIOGRAMA	3	3	0	0,00%	12
		ELETOENCEFALOGRAMA	3	3	0	0,00%	12
		ESPIROMETRIA	3	3	0	0,00%	12
		RAIO X DE TORAX PADRÃO OIT	3	3	0	0,00%	12
7	GHE VII	CLÍNICO OCUPACIONAL	6	6	0	0,00%	51
		AUDIOMETRIA TONAL	6	6	0	0,00%	51
		ACUIDADE VISUAL	6	6	0	0,00%	51
		AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL	6	6	0	0,00%	51
		GLICEMIA DE JEJUM	6	6	0	0,00%	51
		ELETROCARDIOGRAMA	6	6	0	0,00%	51
8	GHE VIII	ELETOENCEFALOGRAMA	4	4	0	0,00%	51
		CLÍNICO OCUPACIONAL	24	24	0	0,00%	37
		AUDIOMETRIA TONAL	23	23	0	0,00%	37
		ACUIDADE VISUAL	23	23	0	0,00%	37
		AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL	23	23	0	0,00%	37
		GLICEMIA DE JEJUM	24	24	0	0,00%	37
		ELETROCARDIOGRAMA	22	22	0	0,00%	37
9	GHE IX	ELETOENCEFALOGRAMA	15	15	0	0,00%	37
		CLÍNICO OCUPACIONAL	24	24	0	0,00%	0
		AUDIOMETRIA TONAL	23	22	1	4,35%	0
		ACUIDADE VISUAL	23	23	0	0,00%	0
		AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL	22	22	0	0,00%	0
		GLICEMIA DE JEJUM	22	22	0	0,00%	0
		ELETROCARDIOGRAMA	22	22	0	0,00%	0
		ELETOENCEFALOGRAMA	11	11	0	0,00%	0
		ESPIROMETRIA	14	13	1	7,14%	0
10	GHE X	RAIO X DE TORAX PADRÃO OIT	12	12	0	0,00%	0
		CLÍNICO OCUPACIONAL	1	1	0	0,00%	6
		AUDIOMETRIA TONAL	1	1	0	0,00%	6
		ACUIDADE VISUAL	0	0	0	0,00%	6
		AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL	0	0	0	0,00%	6
		GLICEMIA DE JEJUM	0	0	0	0,00%	6
		ELETROCARDIOGRAMA	0	0	0	0,00%	6
11	GHE XI	ELETOENCEFALOGRAMA	0	0	0	0,00%	6
		CLÍNICO OCUPACIONAL	86	86	0	0,00%	105
		AUDIOMETRIA TONAL	85	85	0	0,00%	105
		ACUIDADE VISUAL	80	80	0	0,00%	105
		AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL	79	79	0	0,00%	105
		GLICEMIA DE JEJUM	80	80	0	0,00%	105
		ELETROCARDIOGRAMA	80	78	2	2,50%	105
		ELETOENCEFALOGRAMA	56	56	0	0,00%	105
		TGO	84	83	1	1,19%	105
12	GHE XII	TGP	84	83	1	1,19%	105
		HEMOGRAMA COMPLETO	84	84	0	0,00%	105
		CLÍNICO OCUPACIONAL	3	3	0	0,00%	6
		AUDIOMETRIA TONAL	3	3	0	0,00%	6
		ACUIDADE VISUAL	3	3	0	0,00%	6
		AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL	3	3	0	0,00%	6
		GLICEMIA DE JEJUM	4	3	1	25,00%	6
		ELETROCARDIOGRAMA	3	3	0	0,00%	6
13	GHE XIII	ELETOENCEFALOGRAMA	1	1	0	0,00%	6
		CLÍNICO OCUPACIONAL	75	72	3	4,00%	92
		AUDIOMETRIA TONAL	75	74	1	1,33%	92
		ACUIDADE VISUAL	68	68	0	0,00%	92
		AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL	67	67	0	0,00%	92
		GLICEMIA DE JEJUM	68	67	1	1,47%	92
		ELETROCARDIOGRAMA	67	65	2	2,99%	92
		ELETOENCEFALOGRAMA	48	48	0	0,00%	92
		ESPIROMETRIA	58	58	0	0,00%	92
14	GHE XIV	RAIO X DE TORAX PADRÃO OIT	57	56	1	1,75%	92
		CLÍNICO OCUPACIONAL	4	3	1	25,00%	4
		AUDIOMETRIA TONAL	4	4	0	0,00%	4
		ACUIDADE VISUAL	4	4	0	0,00%	4
		GLICEMIA DE JEJUM	4	4	0	0,00%	4
15	GHE XV	ELETROCARDIOGRAMA	4	3	1	25,00%	4
		CLÍNICO OCUPACIONAL	0	0	0	0,00%	4
		AUDIOMETRIA TONAL	0	0	0	0,00%	4
		ACUIDADE VISUAL	0	0	0	0,00%	4
		AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL	0	0	0	0,00%	4
		GLICEMIA DE JEJUM	0	0	0	0,00%	4
		ELETROCARDIOGRAMA	0	0	0	0,00%	4
		ELETOENCEFALOGRAMA	0	0	0	0,00%	4
		ELETOENCEFALOGRAMA	0	0	0	0,00%	4


RELATÓRIO ANALÍTICO

16	GHE XVI	CLÍNICO OCUPACIONAL	80	79	1	1,25%	78
		AUDIOMETRIA TONAL	80	79	1	1,25%	78
		ACUIDADE VISUAL	71	70	1	1,41%	78
		AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL	70	70	0	0,00%	78
		GLICEMIA DE JEJUM	72	71	1	1,39%	78
		ELETROCARDIOGRAMA	71	69	2	2,82%	78
		ELETROENCEFALOGRAMA	61	61	0	0,00%	78
		ESPIROMETRIA	75	75	0	0,00%	78
17	GHE XVII	RAIO X DE TORAX PADRÃO OIT	72	72	0	0,00%	78
		CLÍNICO OCUPACIONAL	6	6	0	0,00%	6
18	GHE XVIII	AUDIOMETRIA TONAL	6	6	0	0,00%	6
		CLÍNICO OCUPACIONAL	2	2	0	0,00%	1
		AUDIOMETRIA TONAL	2	2	0	0,00%	1
		ACUIDADE VISUAL	2	2	0	0,00%	1
		AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL	2	2	0	0,00%	1
		GLICEMIA DE JEJUM	0	0	0	0,00%	1
		ELETROCARDIOGRAMA	2	1	1	50,00%	1
		ELETROENCEFALOGRAMA	0	0	0	0,00%	1
19	GHE XIX	ESPIROMETRIA	2	2	0	0,00%	1
		RAIO X DE TORAX PADRÃO OIT	2	2	0	0,00%	1
		CLÍNICO OCUPACIONAL	1	1	0	0,00%	2
		AUDIOMETRIA TONAL	1	1	0	0,00%	2
		ACUIDADE VISUAL	1	1	0	0,00%	2
		AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL	1	1	0	0,00%	2
20	GHE XX	GLICEMIA DE JEJUM	1	1	0	0,00%	2
		ELETROCARDIOGRAMA	1	1	0	0,00%	2
		ELETROENCEFALOGRAMA	0	0	0	0,00%	2
		CLÍNICO OCUPACIONAL	15	14	1	6,67%	32
		AUDIOMETRIA TONAL	15	15	0	0,00%	32
		ACUIDADE VISUAL	15	15	0	0,00%	32
		AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL	15	15	0	0,00%	32
21	GHE XXI	GLICEMIA DE JEJUM	15	15	0	0,00%	32
		ELETROCARDIOGRAMA	15	14	1	6,67%	32
		ELETROENCEFALOGRAMA	12	12	0	0,00%	32
		CLÍNICO OCUPACIONAL	0	0	0	0,00%	0
		AUDIOMETRIA TONAL	0	0	0	0,00%	0
22	GHE XXII	GLICEMIA DE JEJUM	0	0	0	0,00%	0
		PARASITOLÓGICO DE FEZES	0	0	0	0,00%	0
		COPROCULTURA	0	0	0	0,00%	0
		CLÍNICO OCUPACIONAL	1	1	0	0,00%	3
		ACUIDADE VISUAL	1	1	0	0,00%	3
		AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL	1	1	0	0,00%	3
23	GHE XXIII	GLICEMIA DE JEJUM	1	1	0	0,00%	3
		ANTI-HBs	1	1	0	0,00%	3
		ELETROCARDIOGRAMA	1	1	0	0,00%	3
		ELETROENCEFALOGRAMA	0	0	0	0,00%	3
		CLÍNICO OCUPACIONAL	23	23	0	0,00%	13
		AUDIOMETRIA TONAL	24	24	0	0,00%	13
		ACUIDADE VISUAL	22	22	0	0,00%	13
24	GHE XXIV	AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL	22	22	0	0,00%	13
		GLICEMIA DE JEJUM	23	23	0	0,00%	13
		ELETROCARDIOGRAMA	22	22	0	0,00%	13
		ELETROENCEFALOGRAMA	17	17	0	0,00%	13
		CLÍNICO OCUPACIONAL	15	15	0	0,00%	17

RELATÓRIO ANALÍTICO


		AUDIOMETRIA TONAL	15	15	0	0,00%	17
		ACUIDADE VISUAL	14	14	0	0,00%	17
		AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL	14	14	0	0,00%	17
		GLICEMIA DE JEJUM	18	17	1	5,56%	17
		ELETRCARDIOGRAMA	14	14	0	0,00%	17
		ELETROENCEFALOGAMA	11	11	0	0,00%	17
		ESPIROMETRIA	14	14	0	0,00%	17
		RAIO X DE TORAX PADRÃO OIT	15	15	0	0,00%	17
25	GHE XXV	CLÍNICO OCUPACIONAL	42	40	2	4,76%	56
		AUDIOMETRIA TONAL	42	42	0	0,00%	56
		ACUIDADE VISUAL	41	40	1	2,44%	56
		AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL	40	40	0	0,00%	56
		GLICEMIA DE JEJUM	41	40	1	2,44%	56
		ELETRCARDIOGRAMA	40	38	2	5,00%	56
		ELETROENCEFALOGAMA	27	27	0	0,00%	56
		ESPIROMETRIA	34	34	0	0,00%	56
26	GHE XXVI	RAIO X DE TORAX PADRÃO OIT	30	29	1	3,33%	56
		CLÍNICO OCUPACIONAL	4	4	0	0,00%	16
		AUDIOMETRIA TONAL	4	4	0	0,00%	16
		AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL	4	4	0	0,00%	16
		ACUIDADE VISUAL	4	4	0	0,00%	16
		GLICEMIA DE JEJUM	4	4	0	0,00%	16
		ELETRCARDIOGRAMA	4	4	0	0,00%	16
		ELETROENCEFALOGAMA	1	1	0	0,00%	16
28	GHE XXVIII	CLÍNICO OCUPACIONAL	25	25	0	0,00%	51
		AUDIOMETRIA TONAL	25	25	0	0,00%	51
		ACUIDADE VISUAL	18	18	0	0,00%	51

Gestor Epidemiológico Estratificação por Doenças Crônicas

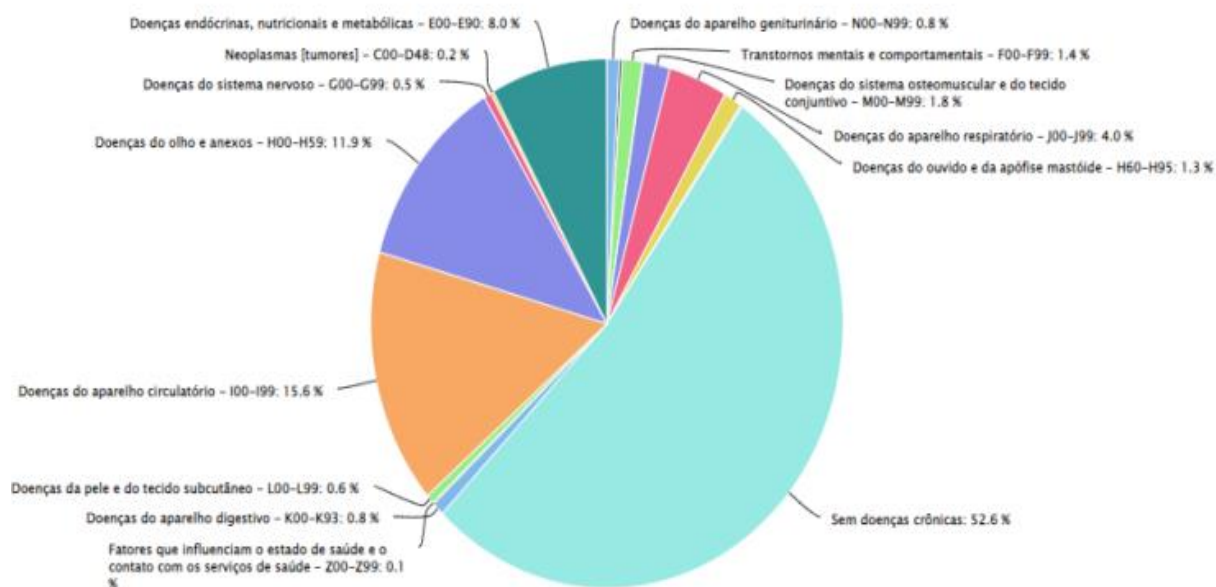


RELATÓRIO ANALÍTICO

Estratificação por Pressão Arterial

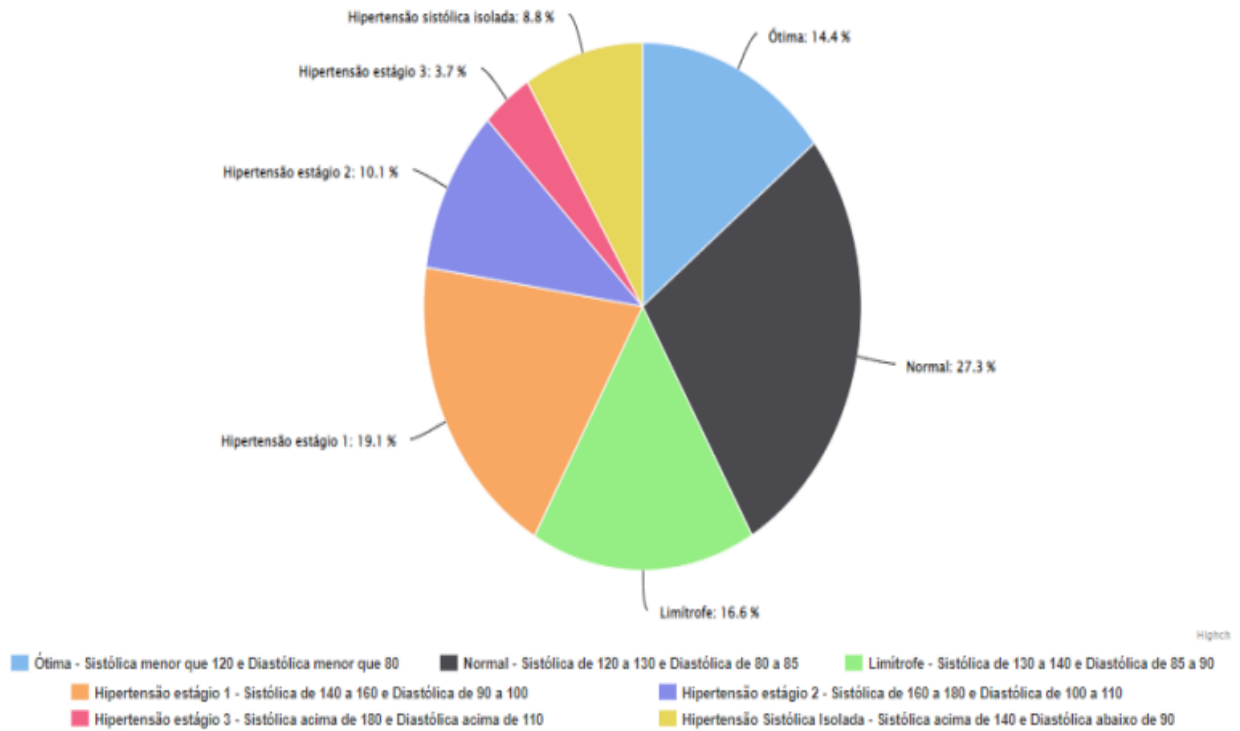

Estratificação por IMC

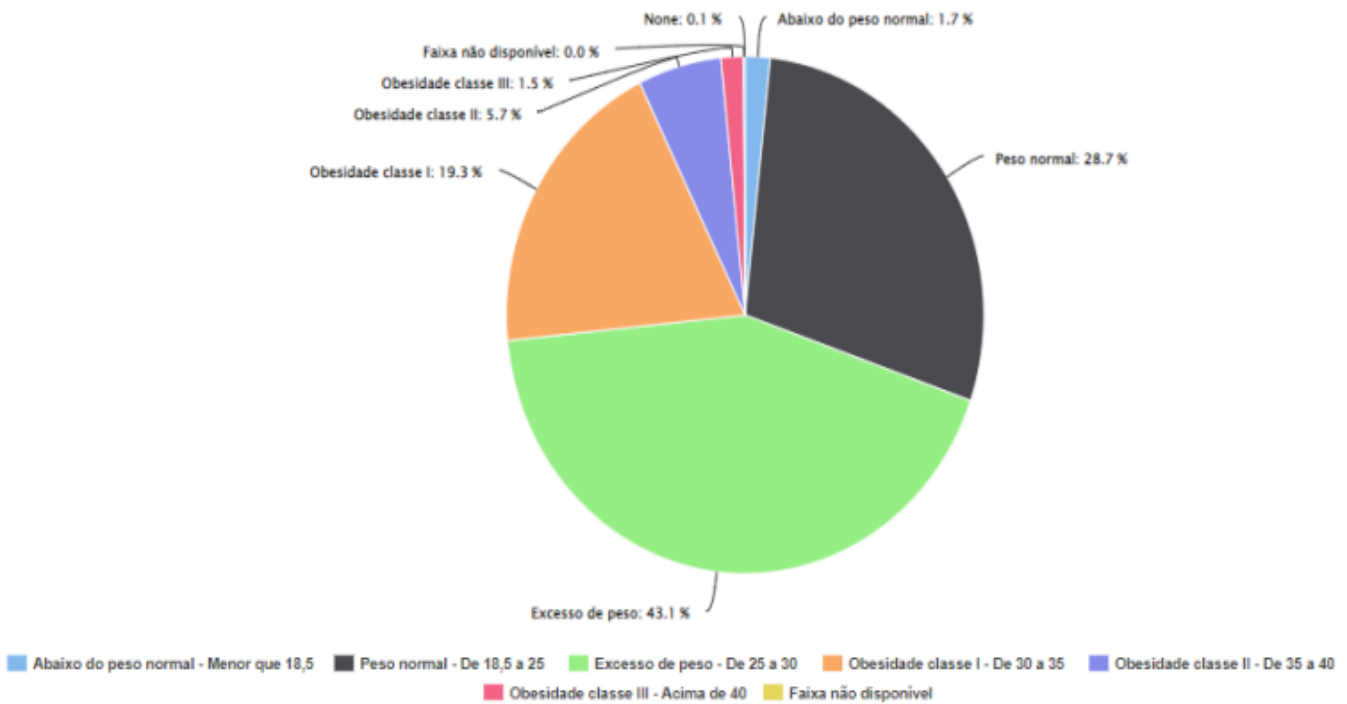



PLATAFORMA PORTUÁRIA INDUSTRIAL
Uma empresa certificada
NBR ISO 9001 e ISO 14001

RELATÓRIO ANALÍTICO

Considerações e comparativo do período 2020 a 2021

Audiometrias

Audiometrias alteradas 2021 A 2022

GHE	No ABSOLUTO	PERCENTUAL
IV	1	3,45
IX	1	4,35
XIII	1	1,33
XVI	1	1,25

Audiometrias alteradas 2020 a 2021

GHE	No ABSOLUTO	PERCENTUAL
III	2	11,1
IV	3	9,09
V	2	3,92
VIII	1	2,85
IX	1	3,33
XI	4	4,93
XIII	4	6,45
XX	2	10
XXV	5	12,82
XXVI	2	18,18
XXVIII	3	5,26

Pelos dados obtidos, não houve aumento no número de casos de perda auditiva.
Vide PCA vigente.

Exames clínicos

Exames clínicos alterados 2021 a 2022

GHE	No ABSOLUTO	PERCENTUAL
III	1	2,27
IV	2	6,90
V	2	5,71
XIII	3	4,0
XIV	1	25
XVI	1	25
XX	1	6,67
XXV	2	4,76

Exames clínicos alterados 2020 a 2021

GHE	No ABSOLUTO	PERCENTUAL
II	1	11,11
IV	2	6,06
V	3	5,88
VIII	1	2,85
IX	1	3,33
XI	3	3,79
XIII	4	6,45
XX	1	5
XXV	2	5,12
XXVIII	1	1,75

As alterações clínicas apresentadas **não** foram decorrentes de exposição ocupacional.
Colaboradores afetados recebem orientações do médico examinador, encaminhamento e acompanhamento da saúde ocupacional, quando necessário.

Eletrocardiograma

ECG alterados 2021 a 2022

GHE	No ABSOLUTO	PERCENTUAL
III	1	2,27
XI	2	2,50
XIII	2	2,99
XIV	1	25
XVI	2	2,82
XVIII	1	50
XX	1	6,67
XXV	2	5
XXVII	2	11,11



PLATAFORMA PORTUÁRIA INDUSTRIAL
Uma empresa certificada
NBR ISO 9001 e ISO 14001

RELATÓRIO ANALÍTICO

ECG alterados 2020 a 2021

GHE	No ABSOLUTO	PERCENTUAL
III	1	3,125
IV	3	9,09
VIII	2	5,71
IX	1	3,33
XI	3	3,79
XIII	1	1,61
XX	1	5
XXII	1	33,33
XXV	2	5,26
XXVIII	2	3,5

ECG solicitado como exame complementar para avaliação de atividades críticas – NR33 e NR35.

As alterações de ECG apresentadas **não** dizem respeito a exposição ocupacional.

Colaboradores afetados recebem orientações do médico examinador, encaminhamento e acompanhamento da saúde ocupacional, quando necessário.

Glicemia jejum

Glicemias de jejum alteradas 2021 a 2022

GHE	No ABSOLUTO	PERCENTUAL
IV	2	7,41
XII	1	25
XIII	1	1,47
XVI	1	1,39
XXIV	1	5,56
XXV	1	2,44

Glicemias de jejum alteradas 2020 a 2021

GHE	No ABSOLUTO	PERCENTUAL
II	1	11,11
III	1	3,125
IV	2	6,06
V	1	2
XI	2	2,53
XIII	3	4,83
XVI	2	4,76
XXV	2	5,26
XXVIII	4	6,89

Glicemia de jejum solicitada como exame complementar para avaliação de atividades críticas – NR33 e NR35.

As alterações de glicemia apresentadas **não** dizem respeito a exposição ocupacional.

Colaboradores afetados recebem orientações do médico examinador, encaminhamento e acompanhamento da saúde ocupacional, quando necessário.

TGO /TGP

TGO/TGP alteradas 2021 a 2022

GHE	No ABSOLUTO	PERCENTUAL
V	1	3,23
XI	1	1,19

TGO/TGP alteradas 2020 a 2021

GHE	No ABSOLUTO	PERCENTUAL
III	1	3,125
V	1	2

As alterações de TGO/TGP apresentadas **não** foram em decorrência de exposição ocupacional.

Colaboradores afetados recebem orientações do médico examinador, encaminhamento e acompanhamento da saúde ocupacional, quando necessário.

Hemograma completo

Hemogramas completos alterados 2021 a 2022

GHE	No ABSOLUTO	PERCENTUAL
V	1	3,13

Hemogramas completos alterados 2020 a 2021

GHE	No ABSOLUTO	PERCENTUAL
XI	1	1,28

As alterações de hemogramas completos apresentadas **não** foram em decorrência de exposição ocupacional.

Colaboradores afetados recebem orientações do médico examinador, encaminhamento e acompanhamento da saúde ocupacional, quando necessário.



PLATAFORMA PORTUÁRIA INDUSTRIAL
Uma empresa certificada
NBR ISO 9001 e ISO 14001

RELATÓRIO ANALÍTICO

Espirometria

Espirometrias alteradas 2021 a 2022

GHE	No ABSOLUTO	PERCENTUAL
IX	1	7,14

Espirometrias alteradas 2020 a 2021

GHE	No ABSOLUTO	PERCENTUAL
XVI	1	2,5

As alterações de espirometria apresentadas **não** foram em decorrência de exposição ocupacional.

Colaboradores afetados recebem orientações do médico examinador, encaminhamento e acompanhamento da saúde ocupacional, quando necessário.

Radiografia de tórax padrão OIT

Radiografias de tórax padrão OIT alteradas 2021 a 2022

GHE	No ABSOLUTO	PERCENTUAL
XIII	1	1,75
XXV	1	3,33

Radiografias de tórax padrão OIT alteradas 2020 a 2021

GHE	No ABSOLUTO	PERCENTUAL
0	0	0

As alterações de radiografia de tórax padrão OIT apresentadas **não** foram em decorrência de exposição ocupacional.

Colaboradores afetados recebem orientações do médico examinador, encaminhamento e acompanhamento da saúde ocupacional, quando necessário.

Importante: as considerações acima tiveram como base as informações prestadas pela empresa BRMed.

Comunicações de Acidentes de Trabalho no período 2021 a 2022

<input type="checkbox"/>	00039	018699	LUCAS JANDRE DA SILVA	03/12/2021	1.1.00000000...	01.2.99.1.14	1	eSocial	
<input type="checkbox"/>	00040	018683	NATALICIO DA SILVA	16/12/2021		01.2.99.1.14	1	eSocial	
<input type="checkbox"/>	00041	018337	DIOGO GONCALVES GOMES	01/04/2022		01.2.50.3.10	1	eSocial	
<input type="checkbox"/>	00042	018279	RONALDO MIGUEL	23/04/2022		01.2.99.1.12	1	CatWeb	
<input type="checkbox"/>	00043	018178	ISAIAS LUCAS MEIRA	27/04/2022		01.2.60.1.13	1	eSocial	
<input type="checkbox"/>	00044	018238	IVANILSON GOMES DA SILVA	02/06/2022		01.2.60.1.16	1	eSocial	
<input type="checkbox"/>	00045	018732	JORGE JOSE DE CARVALHO	07/07/2022		01.2.50.3.10	1	eSocial	
<input type="checkbox"/>	00046	018695	MARCIO ALEXANDRE NASC...	14/07/2022		01.2.99.3.10	1	eSocial	

Todas as CATs foram por acidente típico.

Obtido pelo sistema RM